




SNIT A-A

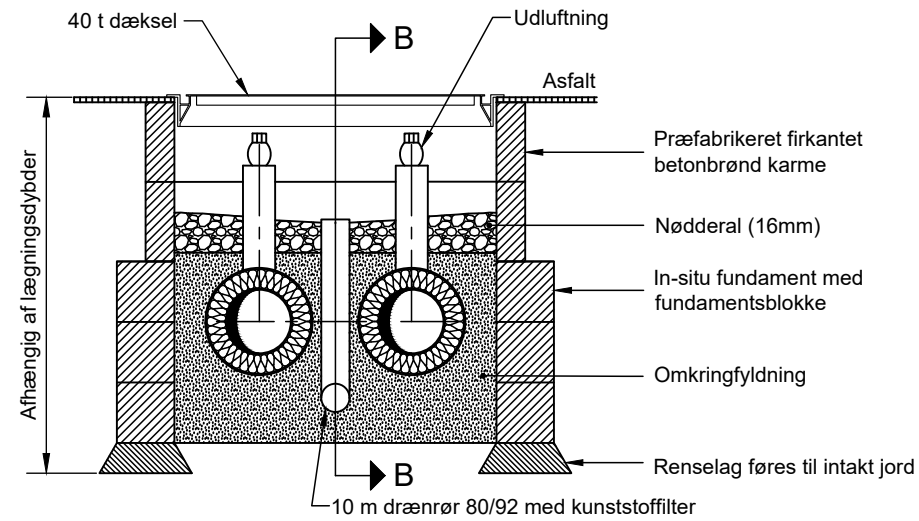

SNIT B-B

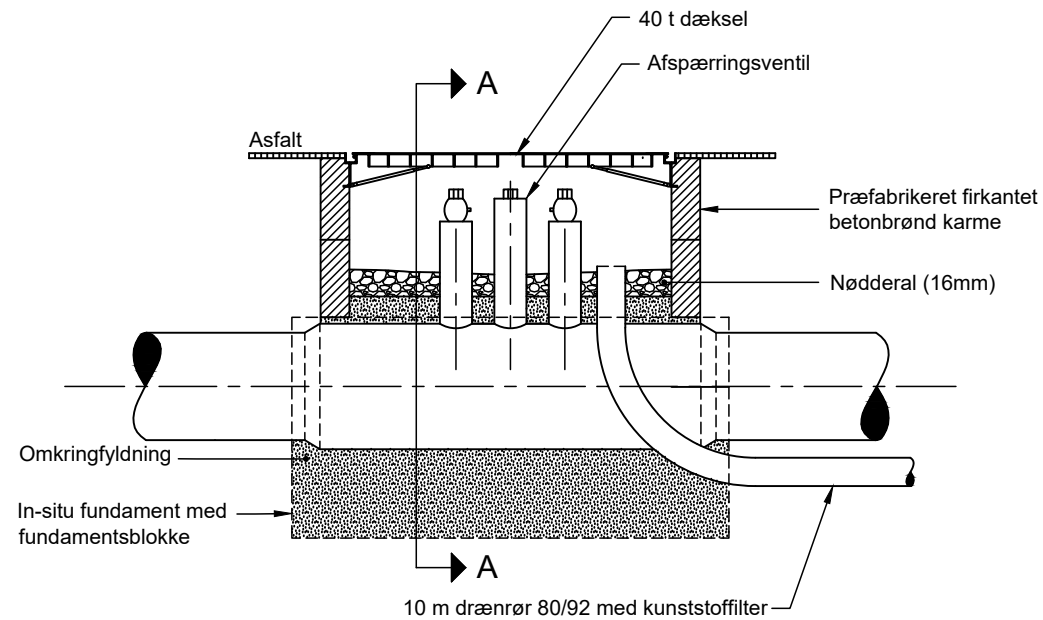

PLAN

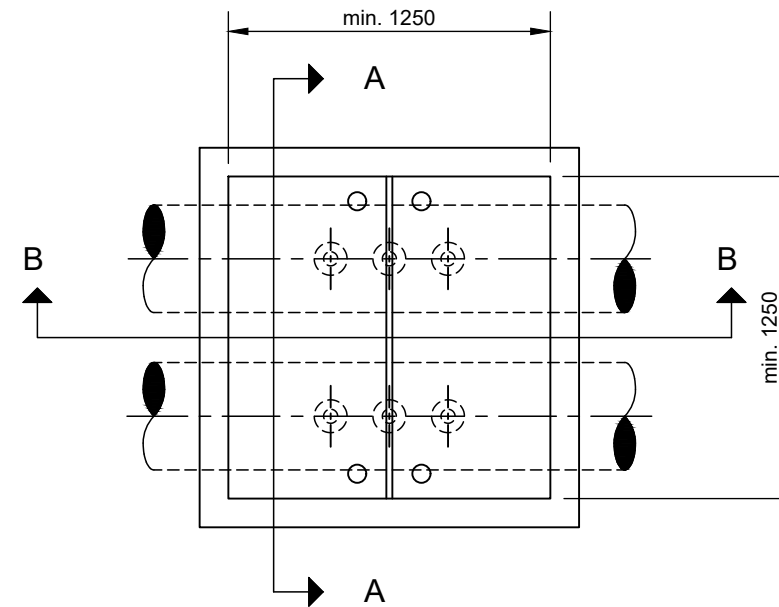

NOTE.

Ubenævnte mål er i mm.

- Renselag føres til intakt jord (udgravningsniveau) tilsynet tilkades for godkendelse af udgravningen inden støbningen påbegyndes.
- Fundamentsblokke skal disse monteres med forskudte samninger.
- Alt beton skal gennemvibreres med stavvibrator.
- Ved flydende dæksler skal asfalten under karmen komprimeres meget omhyggeligt ved håndstamping.
- Alle ventiler skal have alar mudtag

Udgave	Betegnelse/Revision	Dato	Udført	Kontrol	Godkendt
01	Note ændret	2023.05.07	PD	HELA	HELA

TRANEGILDE FJERNVARME
 Roskildevej 175, 2620 Albertslund +45 43 64 44 00 WWW.TRANEGILDEFJERNVARME.DK

Sag:	Sag nr.: 108-1308
Bygherre:	Dato: 2023.01.04
Emne: Detaljetegning Ventilbrønd firkantet, enkeltrør	Tegn nr.: 1308-00-300-013 Rev.: 01
Udf.: PD	Kont.: JJR
Godk.: HELA	Mål: -



Københavnsvej 72
 4000 Roskilde
 Telefon: +45 4632 0470
 E-mail: post@norsyn.dk
 Web: www.norsyn.dk