


Signaturforklaring

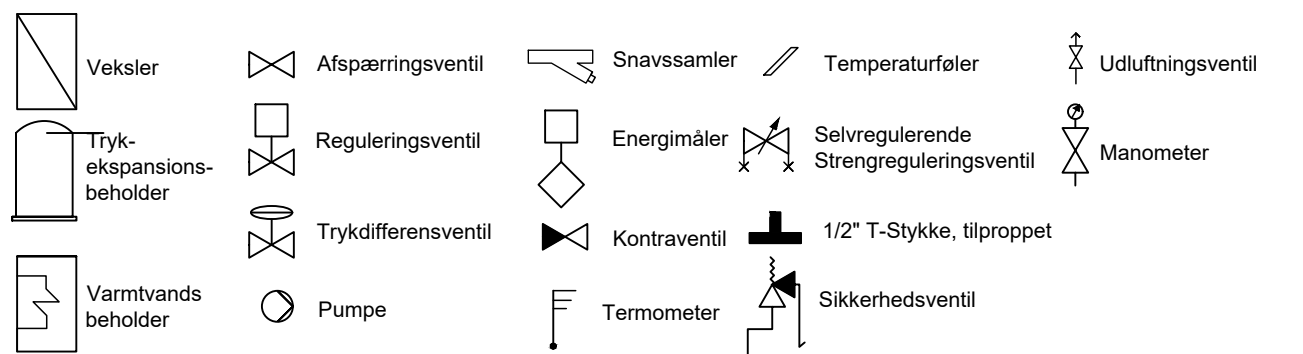

Note:

Ved anlæg større end 1 MW monteres mængdemåler til afregning af spædevand, Type Sensus 100182645-10 med mit-Modul T30-90.

Sag:	VEKS - Unit og VVS udbud	Sag nr.:	108-1242
		Dato:	09-11-2023
Emne:	Principdiagram for større brugerinstallationer over 50 kW med VVB og husindføringsskab	Tegn nr.:	Bilag 13
		Rev.:	

Udf.: MAN Kont.: JJR Godk.: JJR Mål:

Roskildevej 175, 2620 Albertslund Tlf : +45 4364 4400, E-mail: Tranegildefjernvarme@veks.dk Web: www.tranegildefjernvarme.dk



Algade 43, 3., 4000 Roskilde Telefon : +45 4632 0470, E-mail: post@norsyn.dk Web: www.norsyn.dk